



编号:0801000037W

# 产品质量认证证书

## CERTIFICATE OF CONFORMITY OF PRODUCT QUALITY

英国 CONTROL EQUIPMENT 公司

生产的下列产品 8500 型火灾报警控制器, 按照 GB4717-93  
和 GB/T19001-1994 idt ISO9001:1994 经中国消防产品质量认证委员会  
检验和检查符合认证要求, 准许使用 消防产品安全 认证标志.  
证书有效期 二000 年 七 月 七 日 至 二00五年 七 月 七 日

年度确认

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------


Annual Confirm

To CONTROL EQUIPMENT LTD. (name of manufacturer)


This is to certify that 8500 Fire alarm control unit to GB4717-93  
and GB/T19001-1994 idt ISO9001:1994 (name of products)


upon examination by the China Certification Committee for Fire Prevention  
Products Quality (names of Testing & Inspection Body)

has been found to be in conformity with requirements of certification  
and the use of the Certification Mark Fire Product Safety is here by granted  
Term of validity of this certificate: from 2000-07-07 to 2005-07-07 inclusive



Certification Body





No 20000228

国质监认字 001 号 (92)量认(国)字(L0170)号

# 检 验 报 告

受检单位名称 香港亨利公司

产品型号名称 亨利控材 8500 型火灾报警控制器

检 验 类 别 认 证 检 验



**CNACL**

No. 0028

国家消防电子产品质量监督检验中心

## 注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：国家消防电子产品质量监督检验中心  
地 址：辽宁省沈阳市皇姑区蒲河街七号  
电 话：024-86807982  
传 真：024-86801434  
邮政编码：110031

Name: National Supervision and Test Centre  
for Fire Electronic Product Quality  
Address: 7, Puhé Street, Huanggu District  
Shenyang, P. R. China  
Telephone: 0086-024-86807982  
Fax: 0086-024-86801434  
Post Code: 110031

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

No20000228

共 3 页 第 1 页

产品名称	火灾报警控制器	型 号	亨利控材 8500
受检单位	香港亨利公司	商 标	
生产单位	英国 CONTROL EQUIPMENT LTD 公司	检验类别	认证检验
抽样地点	英国 CONTROL EQUIPMENT LTD 公司成品库	抽样基数	10 台
抽 样 者	中国消防产品质量认证委员会工厂质量体系审查组	抽样日期	1999 年 11 月 17 日
送 样 者	自送	到样日期	2000 年 1 月 12 日
样品数量	2 台	生产日期	1999 年 11 月
检验依据	GB4717-93		
检验项目	全项(除通电试验)		
检 验 结 论	<p>检验结论:</p> <p>我中心按中华人民共和国国家标准 GB4717-93 《火灾报警控制器通用技术条件》的有关条文要求,对英国 CONTROL EQUIPMENT LTD 公司生产的亨利控材 8500 型火灾报警控制器样品进行了认证检验。其中,恒定湿热试验经补做合格。</p> <p>该送检样品满足 GB4717-93 《火灾报警控制器通用技术条件》的有关技术要求,判定为合格。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right;">               签发日期: 二〇〇〇年四月十八日         </div>		
备 注			

批准: 梁保东

审核: 杨颖

编制: 刘毅


国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

№20000228

共 3 页 第 2 页

受检单位	香港亨利公司		
通信地址	香港九龙新填地街 287-289 号昌泰商业大厦三号楼		
法人代表	曾炳佳	邮政编码	
传 真	00852-23859241	联系电话	00852-23321309

产品照片

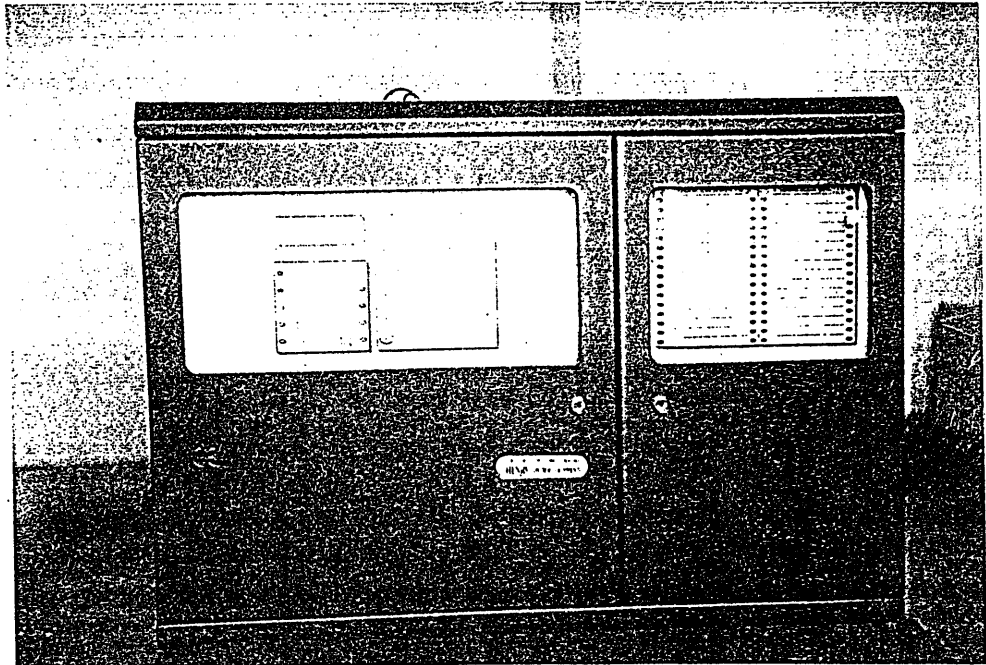

## 火灾报警控制器检验结果汇总表

受检单位：香港亨利公司

No: 20000228

产品型号：亨利控材 8500

共 3 页 第 3 页

序号	检验项目	标准条款号	实测结果	结论	备注
1	主要部件检查试验	5.2	满足标准要求。	合格	
2	基本功能试验	5.3	基本功能正常。	合格	
3	电源试验	4.2.5	满足标准要求。	合格	
4	电瞬变脉冲试验	5.6	基本功能正常。	合格	
5	电源瞬变试验	5.7	基本功能正常。	合格	
6	绝缘电阻试验	5.8	大于 500MΩ。	合格	
7	耐压试验	5.9	基本功能正常。	合格	
8	静电放电试验	5.10	基本功能正常。	合格	
9	辐射电磁场试验	5.11	基本功能正常。	合格	
10	高温试验	5.12	基本功能正常。	合格	
11	低温试验	5.13	基本功能正常。	合格	
12	振动(正弦)试验	5.14	基本功能正常。	合格	
13	冲击试验	5.15	/	免检	样品质量 超过 5Kg
14	恒定湿热试验	5.16	基本功能正常。	合格	经补做
15	低温贮存试验	5.17	基本功能正常。	合格	
16	碰撞试验	5.18	基本功能正常。	合格	
以下空白。					

国家消防电子产品质量监督检验中心