

国质监认字 001 号



(92)量认(国)字(L0170)号

No 980690

检 验 报 告

受检单位名称 香港亨利公司

产品型号名称 亨利控材 R3 型火灾报警控制器

检 验 类 别 委 托 检 验

国家消防电子产品质量监督检验中心



注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。


单位名称：国家消防电子产品质量监督检验中心
地 址：辽宁省沈阳市皇姑区蒲河街七号
电 话：024-6807982
传 真：024-6801434
邮政编码：110031

Name: National Supervision and Test Centre
for Fire Electronic Product Quality
Address: 7, Puhe Street, Huanggu District
Shengyang, P. R. China
Telephone: 0086-024-6807982
Fax: 0086-024-6801434
Post Code: 110031

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No 980690

共 3 页 第 1 页

产品名称	火灾报警控制器	型 号	亨利控材 R3
受检单位	香港亨利公司	商 标	/
生产单位	英国 CONTROL EQUIPMENT LIMITED 公司	检验类别	委托检验
抽样地点	/	抽样基数	/
抽 样 者	/	抽样日期	/
送 样 者	自送	到样日期	1997 年 9 月 9 日
样品数量	3 台	生产日期	/
检验依据	GB4717-93		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p>检验结论:</p> <p>我中心按中华人民共和国国家标准 GB4717-93 《火灾报警控制器通用技术条件》的要求, 对由香港亨利公司送检的英国 CONTROL EQUIPMENT LIMITED 公司生产的亨利控材 R3 型火灾报警控制器样品进行了全项委托检验。</p> <p>该送检样品满足 GB4717-93 《火灾报警控制器通用技术条件》的技术要求。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>签发日期: 一九九八年七月三日</p> </div>		
备 注	/		

批准: 蔡保东 审核: 王艳红 编制: 刘平

火灾报警控制器检验结果汇总表

受检单位：香港亨利公司

No: 980690

产品型号：亨利控材 R3

共 3 页 第 3 页

序号	检验项目	标准条款号	实测结果	结论	备注
1	主要部件检查试验	5.2	满足标准要求。	合格	
2	基本功能试验	5.3	基本功能正常。	合格	
3	通电试验	5.4	基本功能正常。	合格	
4	电源试验	4.2.5	满足标准要求。	合格	
5	电瞬变脉冲试验	5.6	基本功能正常。	合格	
6	电源瞬变试验	5.7	基本功能正常。	合格	
7	绝缘电阻试验	5.8	大于 500MΩ。	合格	
8	耐压试验	5.9	基本功能正常。	合格	
9	静电放电试验	5.10	基本功能正常。	合格	
10	辐射电磁场试验	5.11	基本功能正常。	合格	
11	高温试验	5.12	基本功能正常。	合格	
12	低温试验	5.13	基本功能正常。	合格	
13	振动(正弦)试验	5.14	基本功能正常。	合格	
14	冲击试验	5.15	/	免检	样品质量 超过 5Kg
15	恒定湿热试验	5.16	基本功能正常。	合格	
16	低温贮存试验	5.17	基本功能正常。	合格	
17	碰撞试验	5.18	基本功能正常。	合格	
以下空白。					

章


国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№ 980690

共 3 页 第 2 页

生产单位	香港亨利公司		
通信地址	香港九龙新填地街 287-289 号昌泰商业大厦三号楼		
法人代表	曾炳佳	邮政编码	
传 真	00852-23859241	联系电话	00852-23321309

产品照片

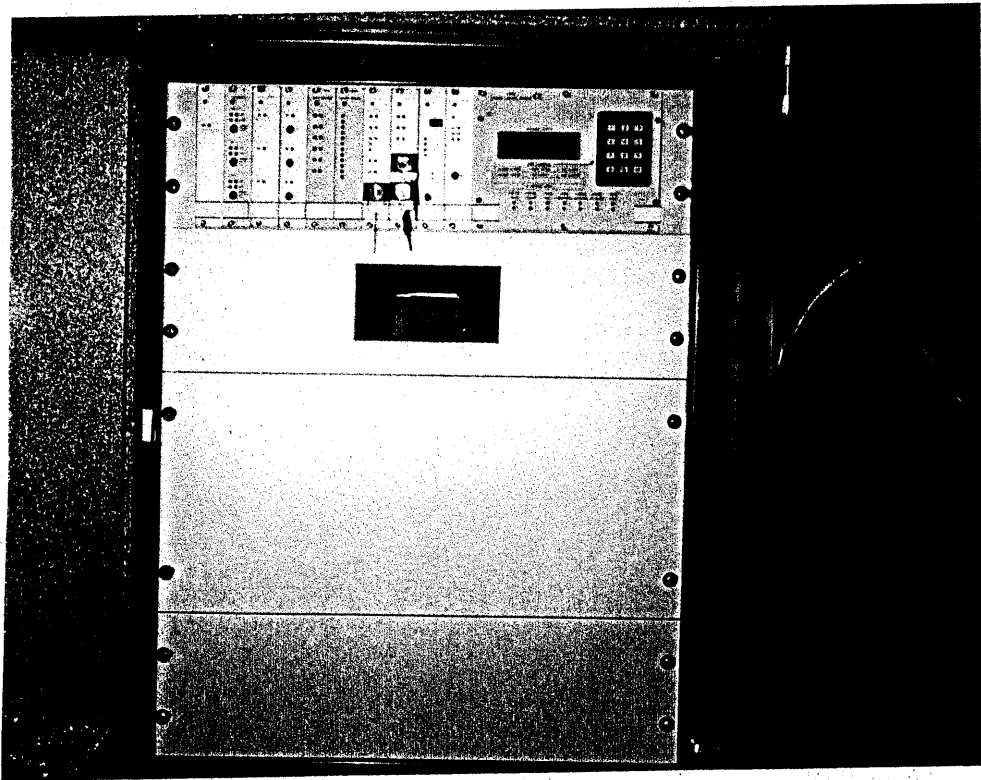

星
期
一